



Schema collegamento valvole Valve wiring diagram

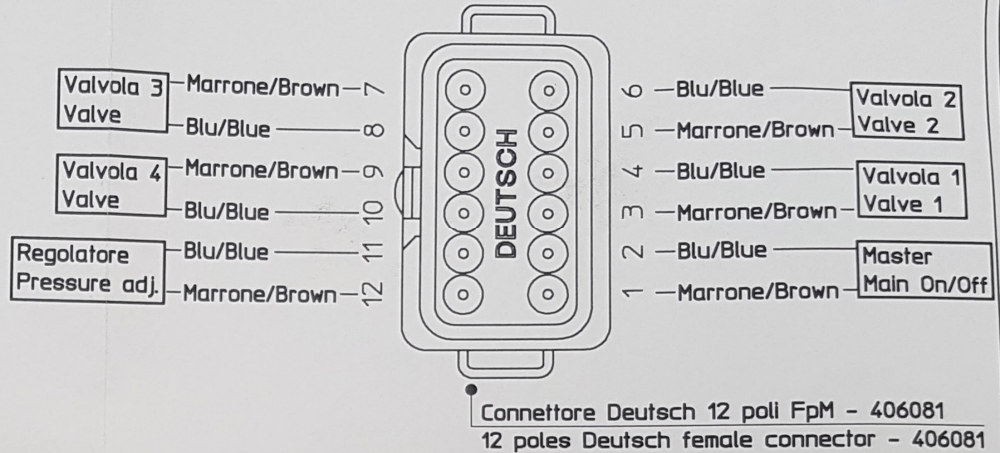

Montaggio terminale Valve connection

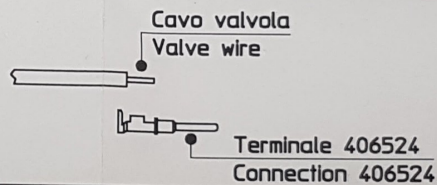

- Specifica tecnica di prodotto: 200.302.49
Technical product specification
- Schema elettrico: 910405
Wiring diagram
- Adesivo: 200.402.19-200.402.19.jpg-200.402.19.cdr
Sticker

NOTA INTERRUPTORE COMANDO MASTER

- Posizione 1: Box alimentato-LED alimentazione acceso-Valvola master chiusa
Comando valvole aperte (ON)
- Posizione 2: Il box non è alimentato
- Posizione 3: Box alimentato-LED alimentazione acceso-Valvola master in scarico
Comando valvole aperte (OFF)

MASTER SWITCH OPERATIONS

- Position 1: 12Vdc switched on-Master LED switched on-Master On/Off valve closed
Opened boom valves control (ON)
- Position 2: 12Vdc switched off
- Position 3: 12Vdc switched on- Master LED switched on-Master On/Off valve opened
Opened boom valves control (OFF)

Diritto di proprietà esclusiva BRAGLIA Srl. Eventuali riproduzioni di terzi dovranno essere preventivamente autorizzate da BRAGLIA Srl. Le copie non autorizzate saranno perseguite a norma di legge.

<small>Quote senza indicazione di tolleranza (salvo specifiche particolari) Lineari, classe di tolleranza fine ISO2768-F: da 0,5 a 6 ± 0,05 / da 6 a 30 ± 0,1 / da 30 a 120 ± 0,15 Sassi e raccordi, classe di tolleranza fine ISO2768-F: da 0,5 a 3 ± 0,2 / da 3 a 6 ± 0,5 / oltre 6 ± 1 Quote angolari, classe di tolleranza fine ISO2768-F: fino a 12: ± 1° / da 10 fino a 50: ± 0°30' / da 50 fino a 120: ± 0°20' / oltre: ± 0°10' Tolleranze geometriche: classe di tolleranza ISO2768-FH</small>	STE	RTE
--	-----	-----

Descrizione	Revisione grafica adesivo-Aggiunto LED alimentazione-Sostituito interruttore master
revisione	

Peso:	
-------	--

Materiale	Treatmento superficiale/termico	Scala 1:2	
-----------	---------------------------------	-----------	--

DENOMINAZIONE: Kit control 200/4+2	N°revisione 02	Data revisione: 13/09/06
------------------------------------	-------------------	-----------------------------

Braglia SRL Tel. ++39 0522 340648 Fax. ++39 0522 345025 I-42029 Masone (REGGIO EMILIA)-ITALY-UE Email braglia@braglia.it	Rugosita'	Dis.N°/Codice 200.302.49
--	-----------	-----------------------------